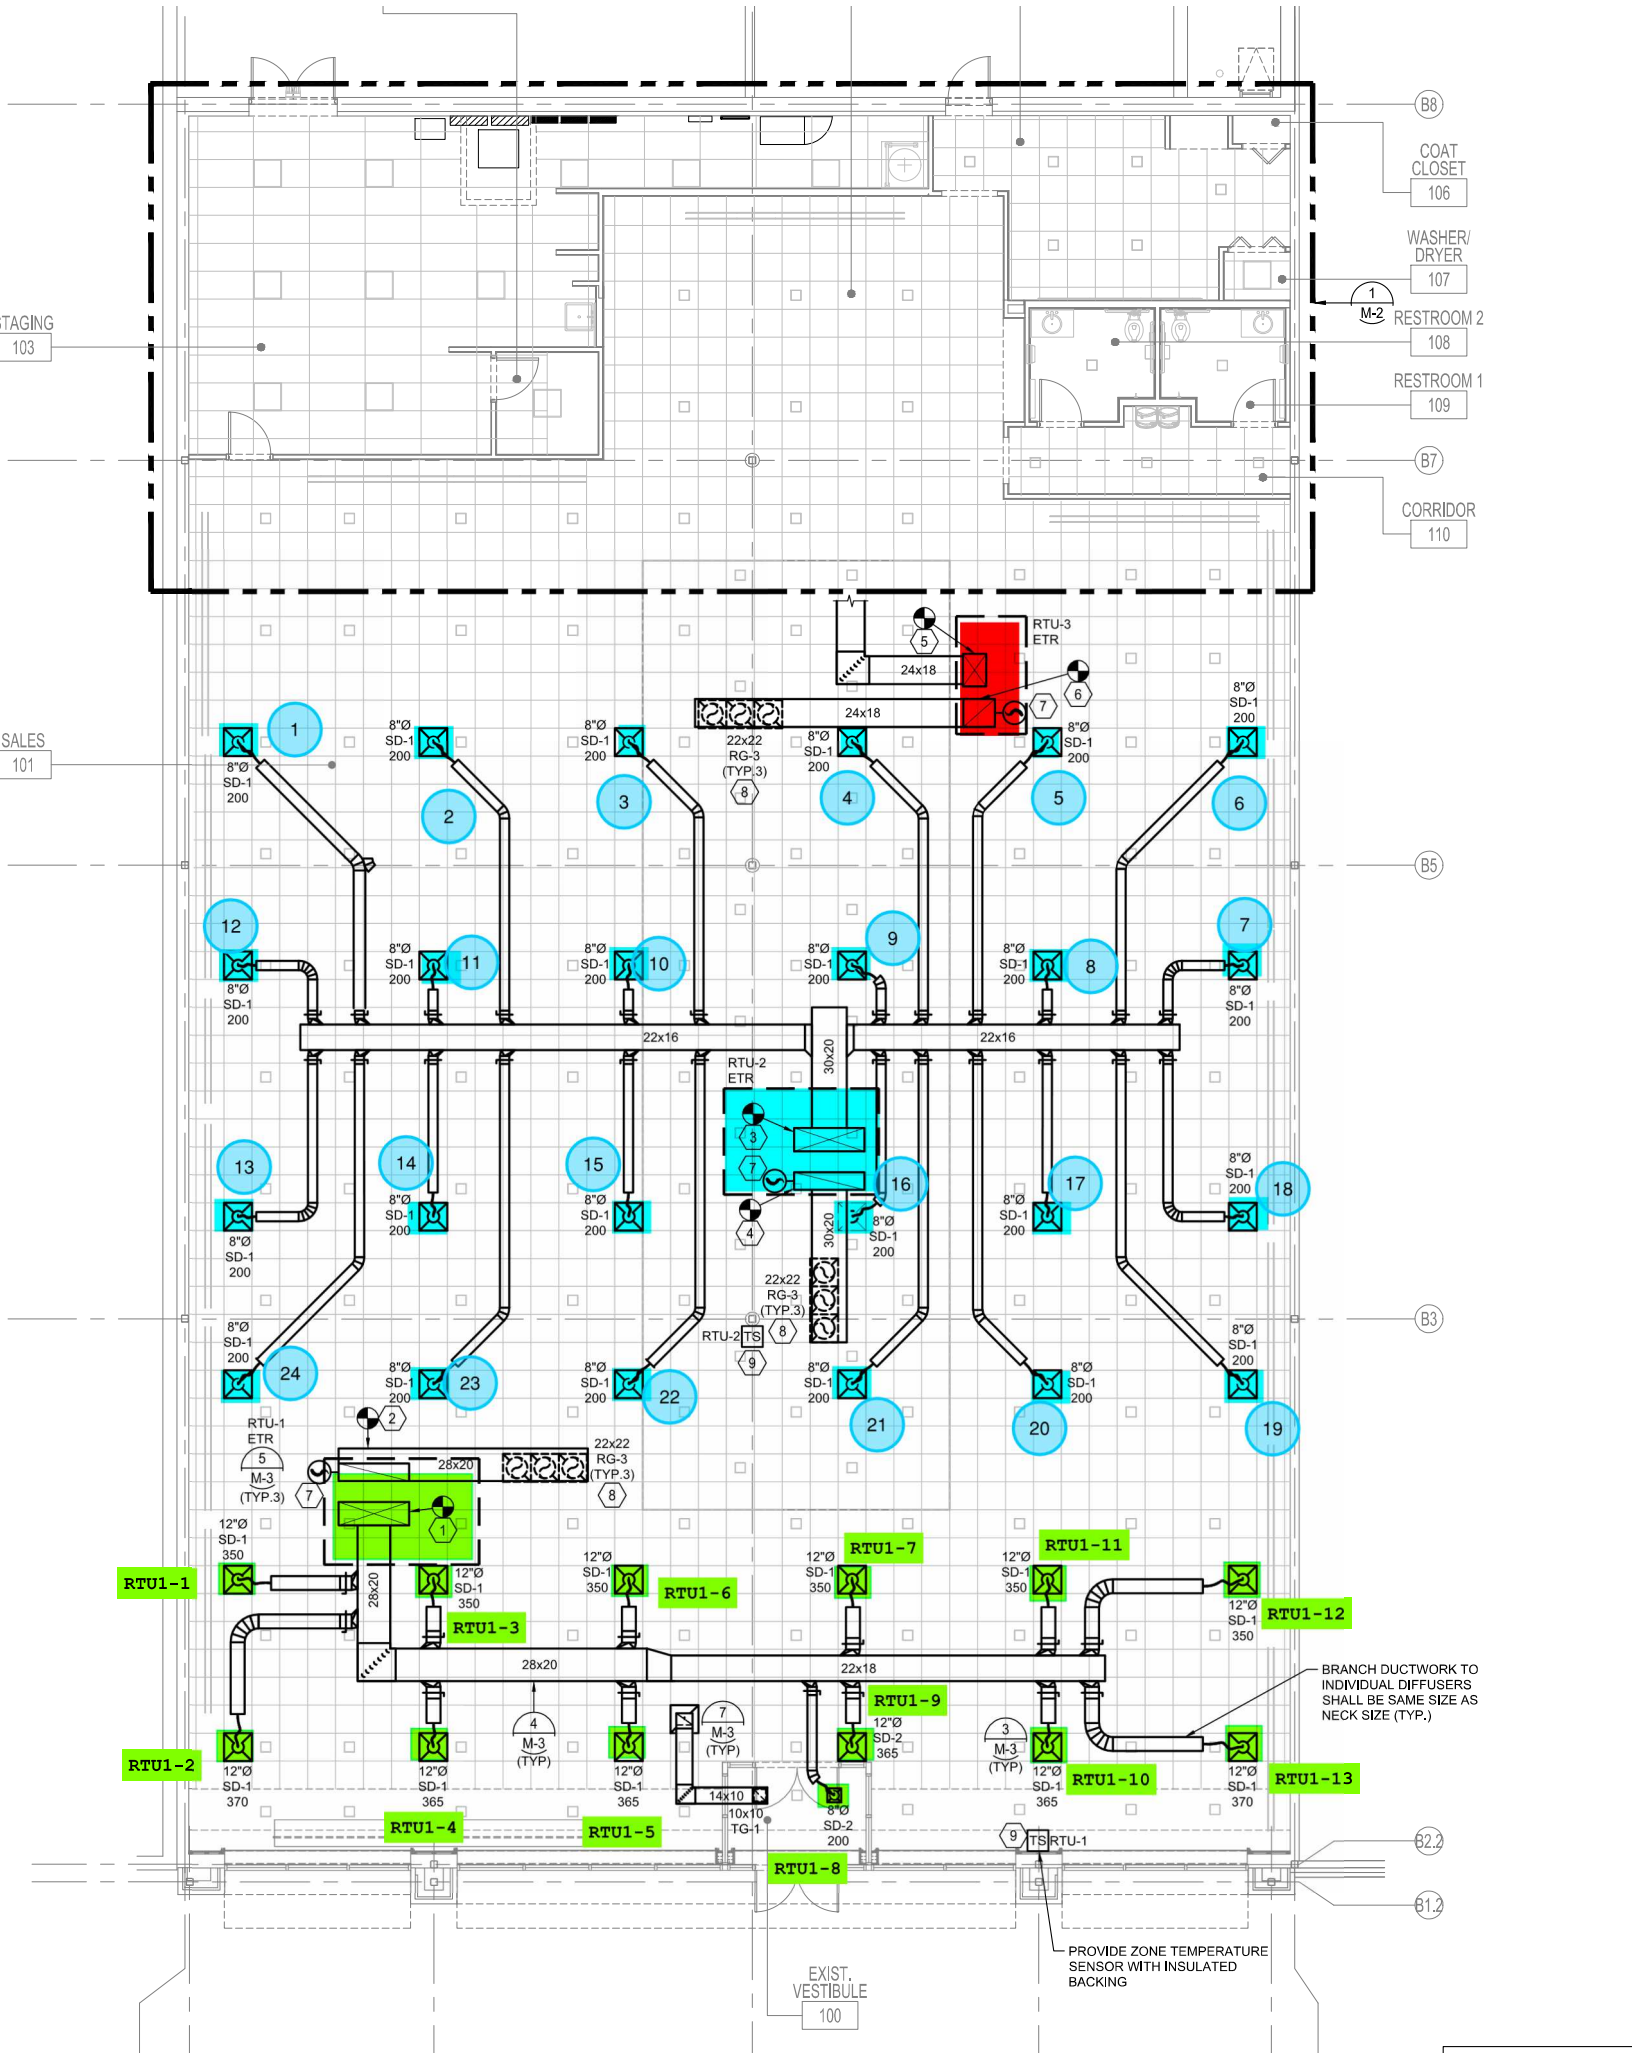
B8
COAT CLOSET
106
WASHER/ DRYER
107
RESTROOM 2
108
RESTROOM 1
109
STAGING
103
B7
CORRIDOR
110
SALES
101
B5
B3
B2.2
B1.2
RTU-3 ETR
24x18
22x22 RG-3 (TYP.3)
8"Ø SD-1 200
22x16
30x20
RTU-2 ETR
RTU-2 TS
RTU-1 ETR
M-3 (TYP.3)
28x20
12"Ø SD-1 350
RTU1-1
RTU1-2
RTU1-3
RTU1-4
RTU1-5
RTU1-6
RTU1-7
RTU1-8
RTU1-9
RTU1-10
RTU1-11
RTU1-12
RTU1-13
22x18
M-3 (TYP)
12"Ø SD-1 365
12"Ø SD-1 370
12"Ø SD-2 365
14x10
10x10 TG-1
8"Ø SD-2 200
TS RTU-1
BRANCH DUCTWORK TO INDIVIDUAL DIFFUSERS SHALL BE SAME SIZE AS NECK SIZE (TYP.)
PROVIDE ZONE TEMPERATURE SENSOR WITH INSULATED BACKING
EXIST. VESTIBULE
100

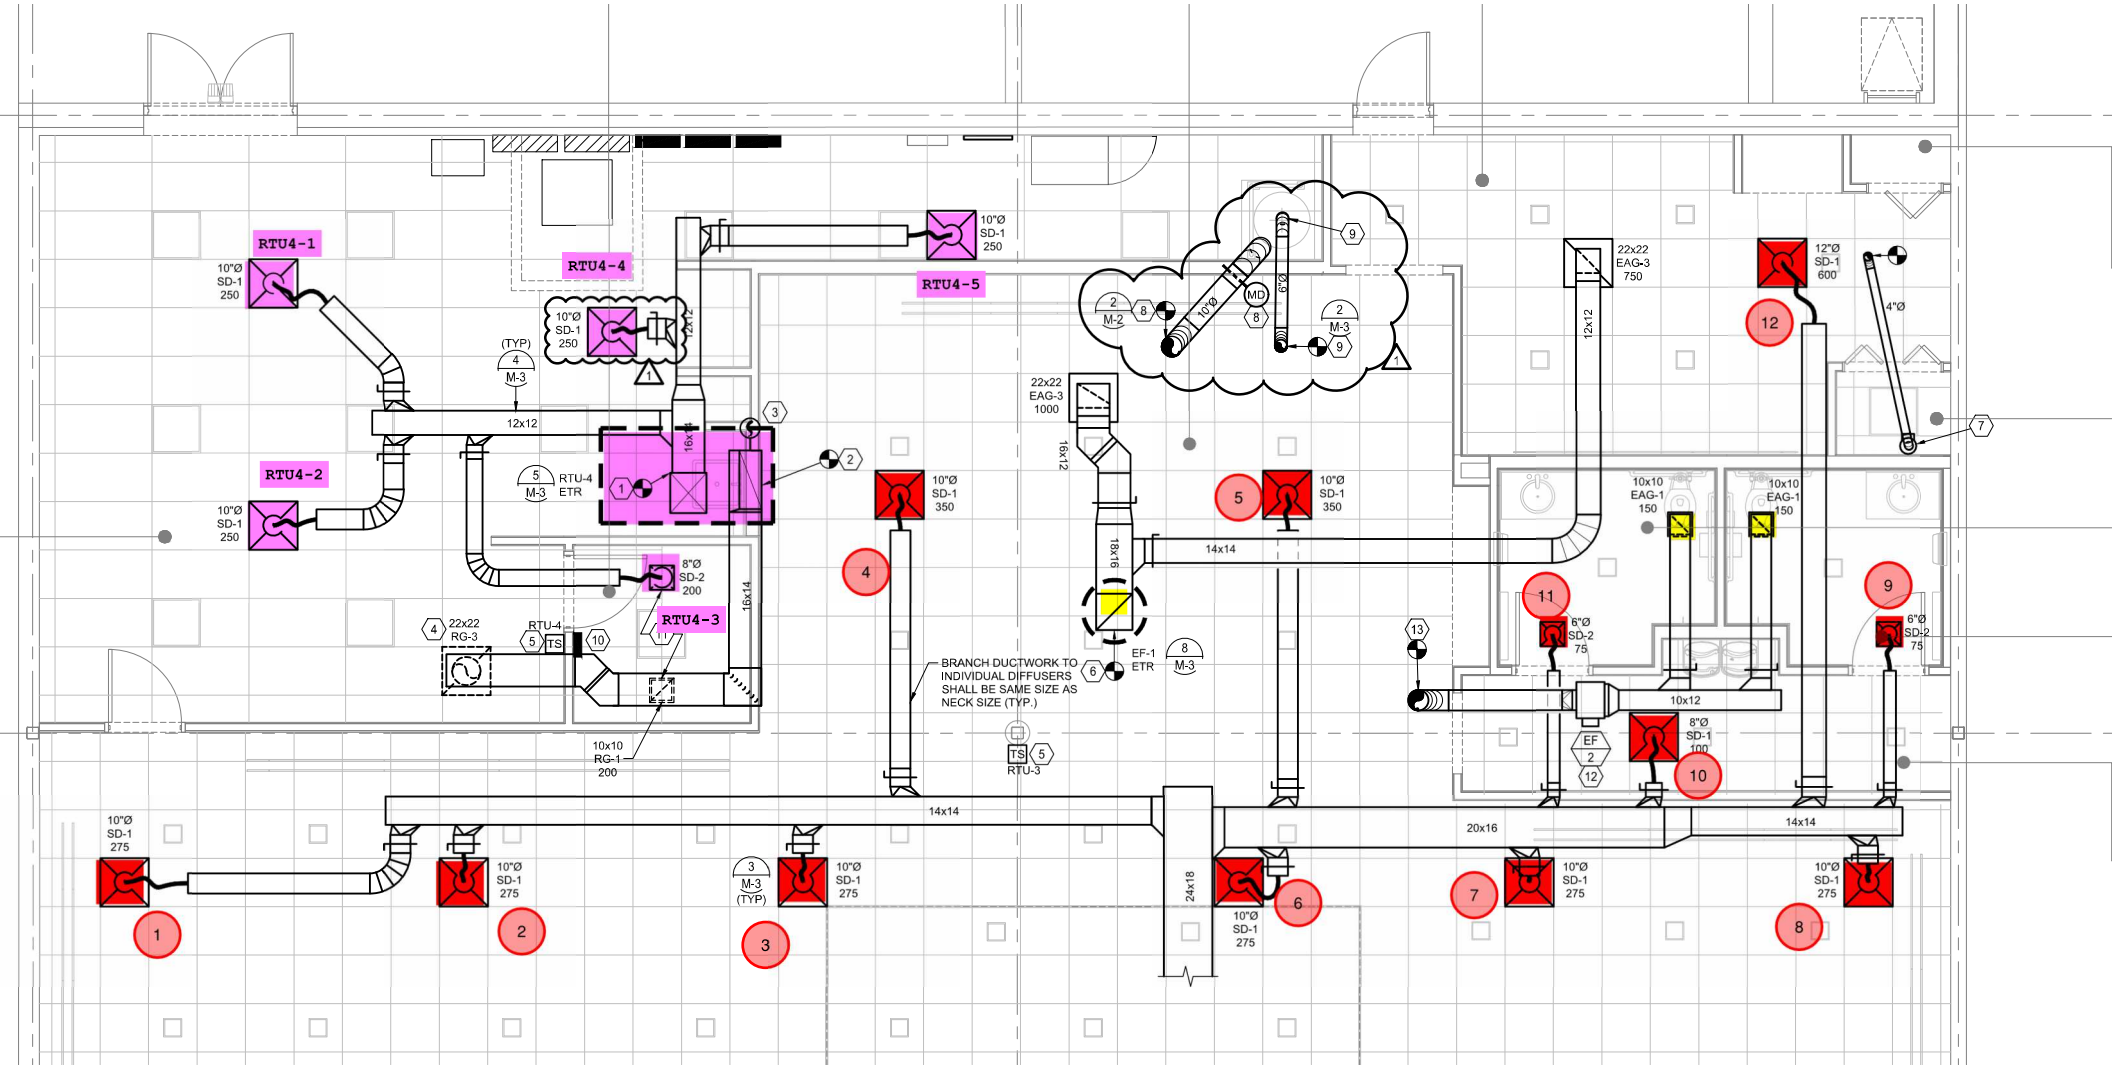
RTU4-1
10"Ø SD-1 250
RTU4-2
10"Ø SD-1 250
RTU4-4
10"Ø SD-1 250
12x12
(TYP) 4 M-3
12x12
16x14
5 M-3 RTU-4 ETR
8"Ø SD-2 200
RTU4-3
16x14
4 22x22 RG-3
RTU-4 5 TS 10
10x10 RG-1 200
10"Ø SD-1 250
RTU4-5
10"Ø SD-1 350
4
10"Ø SD-1 350
5
22x22 EAG-3 1000
16x12
18x16
EF-1 ETR 6
8 M-3
14x14
BRANCH DUCTWORK TO INDIVIDUAL DIFFUSERS SHALL BE SAME SIZE AS NECK SIZE (TYP.)
TS 5 RTU-3
2 M-2 8
10"Ø
MD 8
6"Ø
2 M-3 9
9
22x22 EAG-3 750
12x12
10x10 EAG-1 150
10x10 EAG-1 150
11
6"Ø SD-2 75
13
10x12
EF 2 12
8"Ø SD-1 100
10
12"Ø SD-1 600
12
4"Ø
7
6"Ø SD-2 75
9
10"Ø SD-1 275
1
10"Ø SD-1 275
2
3 M-3 (TYP)
10"Ø SD-1 275
3
14x14
24x18
10"Ø SD-1 275
6
20x16
14x14
10"Ø SD-1 275
7
10"Ø SD-1 275
8