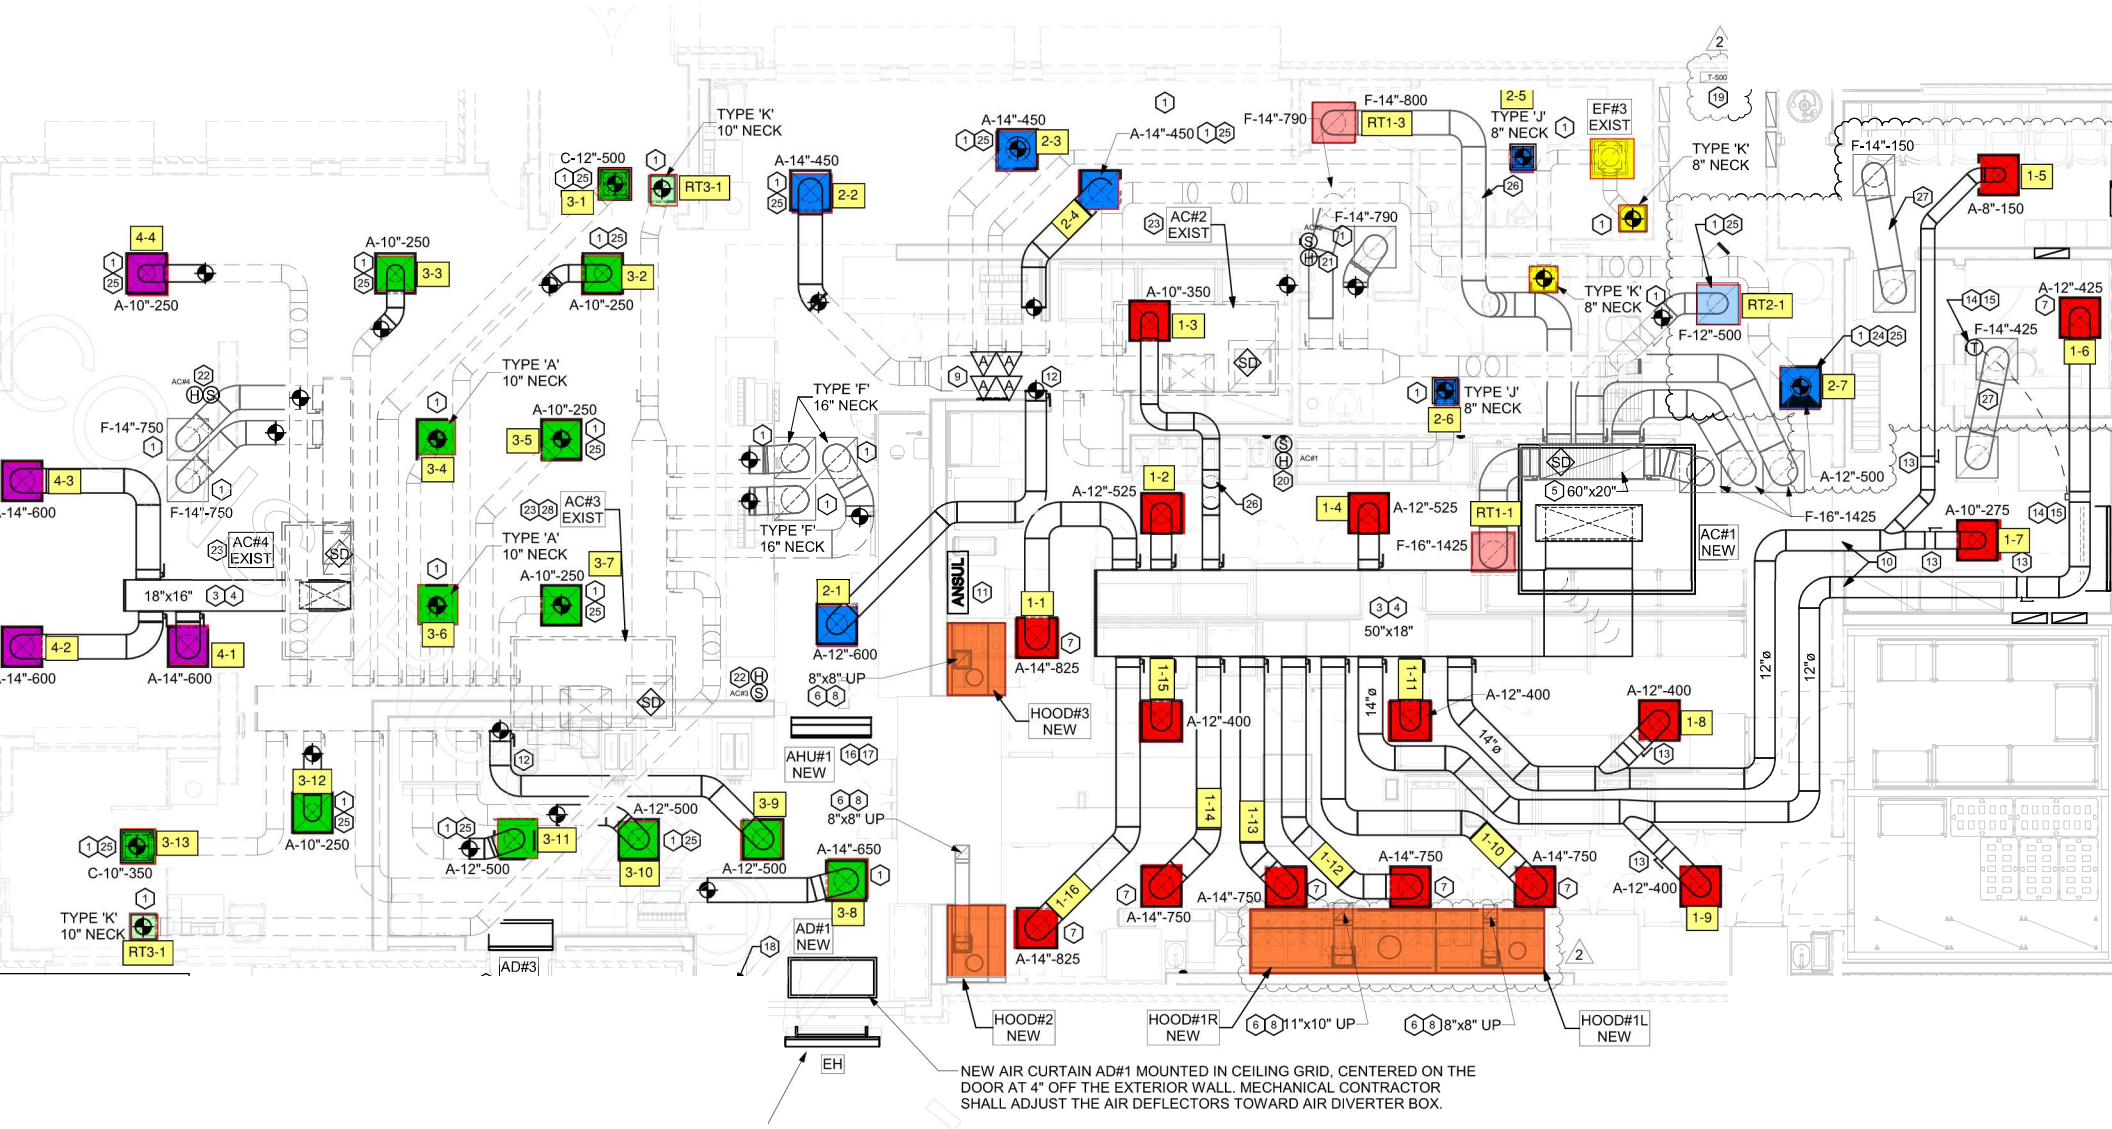
TYPE 'K'
10" NECK
RT3-1
C-12"-500
3-1
A-14"-450
2-2
A-14"-450
2-3
A-14"-450
F-14"-790
F-14"-800
RT1-3
2-5
TYPE 'J'
8" NECK
EF#3
EXIST
TYPE 'K'
8" NECK
F-14"-150
A-8"-150
1-5
4-4
A-10"-250
A-10"-250
3-3
A-10"-250
3-2
2-4
AC#2
EXIST
F-14"-790
A-10"-350
1-3
TYPE 'K'
8" NECK
RT2-1
F-12"-500
A-12"-425
1-6
F-14"-425
2-7
TYPE 'A'
10" NECK
A-10"-250
3-5
3-4
TYPE 'F'
16" NECK
TYPE 'J'
8" NECK
2-6
F-14"-750
4-3
-14"-600
F-14"-750
AC#4
EXIST
AC#3
EXIST
TYPE 'A'
10" NECK
A-10"-250
3-7
3-6
18"x16"
4-2
-14"-600
4-1
A-14"-600
2-1
A-12"-600
8"x8" UP
ANSUL
1-1
A-14"-825
HOOD#3
NEW
A-12"-525
1-2
1-4
A-12"-525
F-16"-1425
RT1-1
60"x20"
AC#1
NEW
A-12"-500
F-16"-1425
A-10"-275
1-7
50"x18"
1-15
A-12"-400
1-11
A-12"-400
A-12"-400
1-8
14"ø
14"ø
12"ø
12"ø
AHU#1
NEW
8"x8" UP
3-12
A-10"-250
3-13
C-10"-350
A-12"-500
3-11
A-12"-500
3-10
3-9
A-12"-500
A-14"-650
3-8
TYPE 'K'
10" NECK
RT3-1
AD#3
AD#1
NEW
1-16
A-14"-825
HOOD#2
NEW
1-14
1-13
A-14"-750
A-14"-750
A-14"-750
1-12
1-10
A-14"-750
A-12"-400
1-9
HOOD#1R
NEW
11"x10" UP
8"x8" UP
HOOD#1L
NEW
EH
NEW AIR CURTAIN AD#1 MOUNTED IN CEILING GRID, CENTERED ON THE
DOOR AT 4" OFF THE EXTERIOR WALL. MECHANICAL CONTRACTOR
SHALL ADJUST THE AIR DEFLECTORS TOWARD AIR DIVERTER BOX.