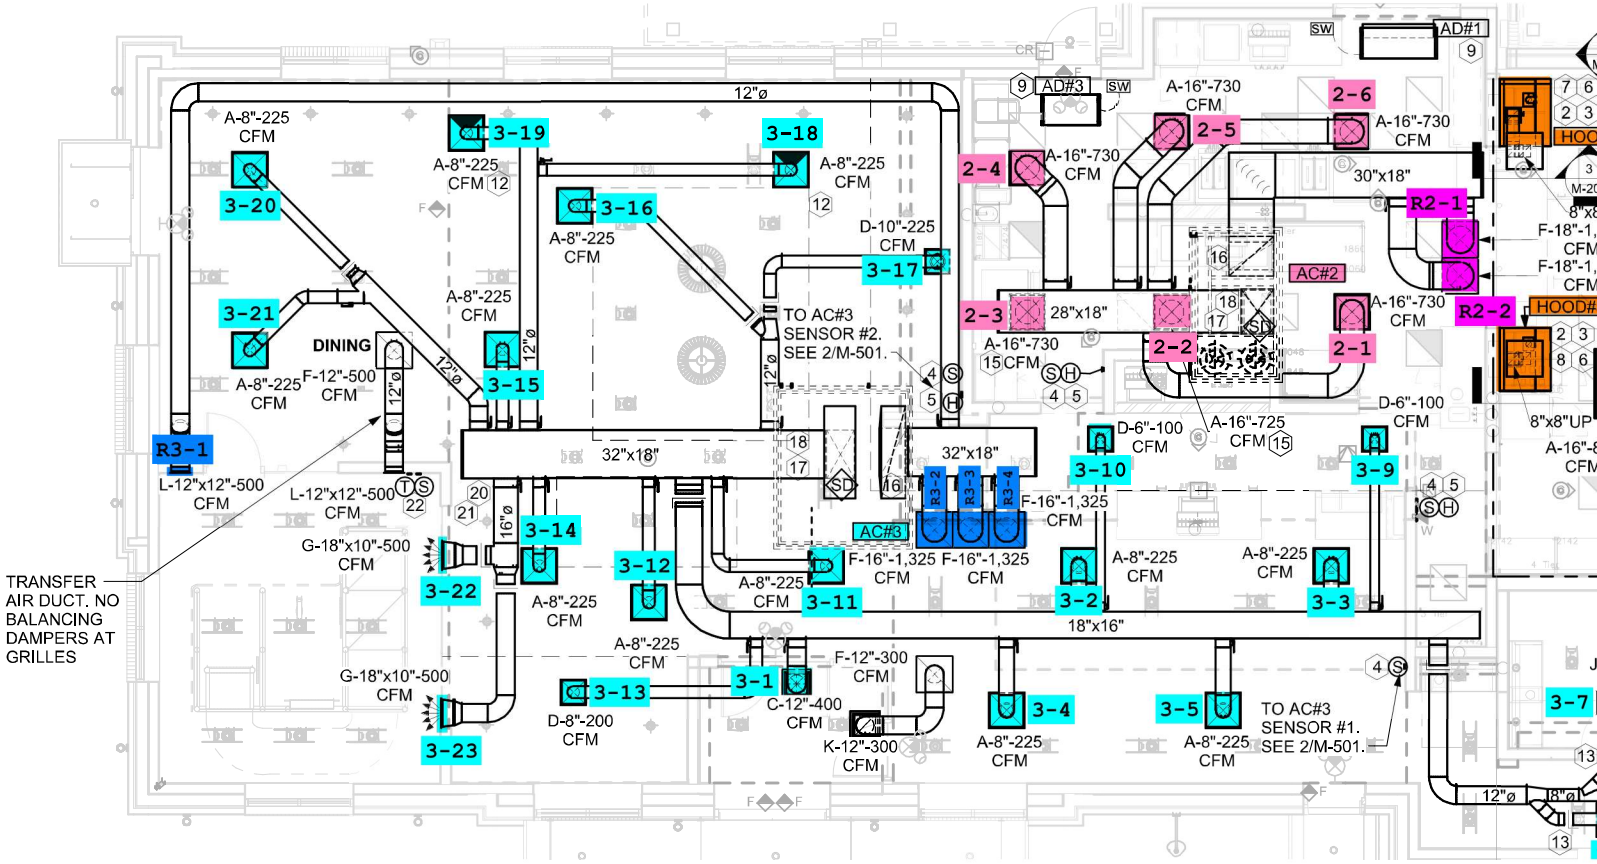
TRANSFER AIR DUCT. NO BALANCING DAMPERS AT GRILLES
R3-1
L-12"x12"-500 CFM
3-20
A-8"-225 CFM
3-21
A-8"-225 CFM
DINING
F-12"-500 CFM
L-12"x12"-500 CFM
G-18"x10"-500 CFM
3-22
G-18"x10"-500 CFM
3-23
12"ø
3-19
A-8"-225 CFM
3-18
A-8"-225 CFM
3-16
A-8"-225 CFM
A-8"-225 CFM
3-15
3-14
A-8"-225 CFM
3-12
A-8"-225 CFM
3-13
D-8"-200 CFM
3-1
C-12"-400 CFM
F-12"-300 CFM
K-12"-300 CFM
D-10"-225 CFM
3-17
TO AC#3 SENSOR #2. SEE 2/M-501.
32"x18"
32"x18"
AC#3
R3-2
R3-3
R3-4
F-16"-1,325 CFM
F-16"-1,325 CFM
F-16"-1,325 CFM
3-11
A-8"-225 CFM
3-2
A-8"-225 CFM
18"x16"
3-4
A-8"-225 CFM
3-5
A-8"-225 CFM
TO AC#3 SENSOR #1. SEE 2/M-501.
3-3
A-8"-225 CFM
3-9
D-6"-100 CFM
3-10
D-6"-100 CFM
A-16"-725 CFM
AD#3
AD#1
SW
A-16"-730 CFM
2-4
A-16"-730 CFM
2-5
2-6
A-16"-730 CFM
30"x18"
R2-1
AC#2
2-3
28"x18"
A-16"-730 15 CFM
2-2
2-1
A-16"-730 CFM
R2-2
HOOD#
8"x8"UP
F-18"-1, CFM
F-18"-1, CFM
3-7
12"ø
8"ø