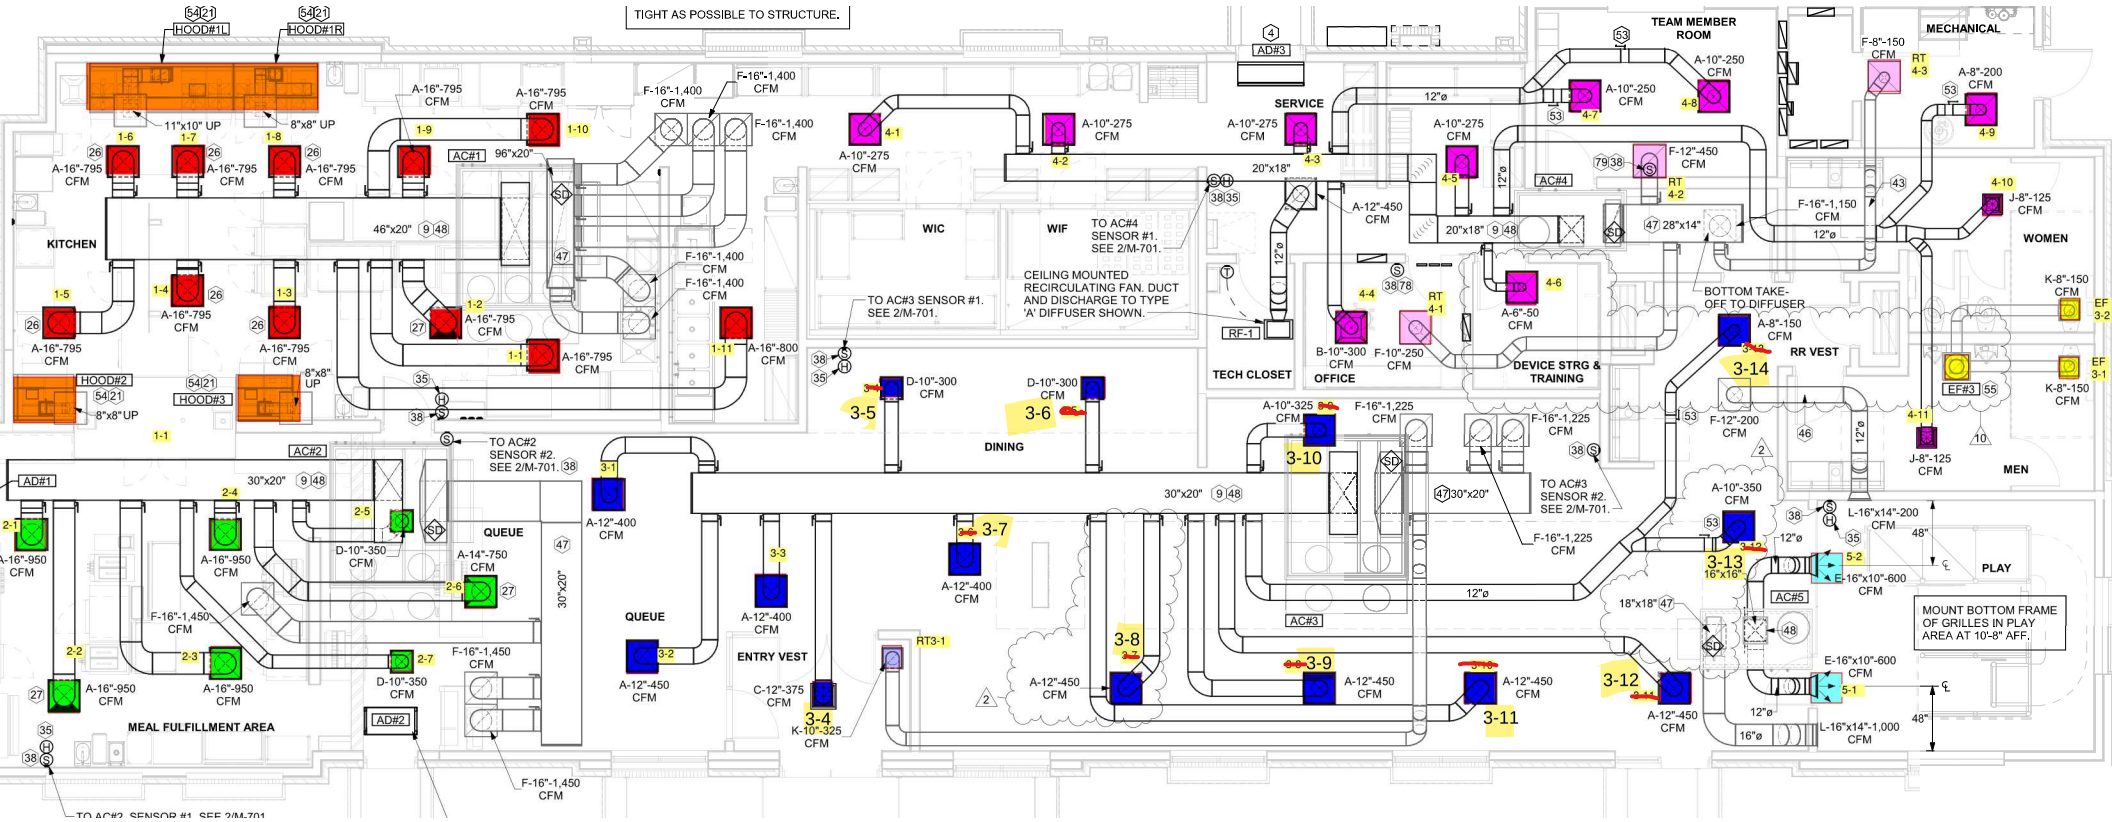
TIGHT AS POSSIBLE TO STRUCTURE.
HOOD#1L
HOOD#1R
11"x10" UP
8"x8" UP
A-16"-795 CFM
KITCHEN
HOOD#2
HOOD#3
8"x8" UP
AC#1
96"x20"
46"x20"
F-16"-1,400 CFM
A-16"-800 CFM
TO AC#2 SENSOR #2. SEE 2/M-701.
AC#2
AD#1
30"x20"
A-16"-950 CFM
D-10"-350 CFM
A-14"-750 CFM
QUEUE
30"x20"
F-16"-1,450 CFM
MEAL FULFILLMENT AREA
AD#2
TO AC#2 SENSOR #1. SEE 2/M-701.
A-12"-400 CFM
A-12"-450 CFM
ENTRY VEST
C-12"-375 CFM
K-10"-325 CFM
RT3-1
A-10"-275 CFM
WIC
WIF
TO AC#4 SENSOR #1. SEE 2/M-701.
CEILING MOUNTED RECIRCULATING FAN. DUCT AND DISCHARGE TO TYPE 'A' DIFFUSER SHOWN.
TO AC#3 SENSOR #1. SEE 2/M-701.
D-10"-300 CFM
DINING
AD#3
SERVICE
20"x18"
12"ø
RF-1
TECH CLOSET
A-12"-450 CFM
B-10"-300 CFM
OFFICE
F-10"-250 CFM
RT 4-1
A-6"-50 CFM
DEVICE STRG & TRAINING
A-10"-325 CFM
F-16"-1,225 CFM
TO AC#3 SENSOR #2. SEE 2/M-701.
AC#3
TEAM MEMBER ROOM
A-10"-250 CFM
F-12"-450 CFM
AC#4
28"x14"
F-16"-1,150 CFM
BOTTOM TAKE-OFF TO DIFFUSER
A-8"-150 CFM
RR VEST
F-12"-200 CFM
A-10"-350 CFM
L-16"x14"-200 CFM
E-16"x10"-600 CFM
AC#5
18"x18"
L-16"x14"-1,000 CFM
16"ø
PLAY
MOUNT BOTTOM FRAME OF GRILLES IN PLAY AREA AT 10'-8" AFF.
MECHANICAL
F-8"-150 CFM
RT 4-3
A-8"-200 CFM
J-8"-125 CFM
WOMEN
K-8"-150 CFM
EF 3-2
EF 3-1
EF#3
MEN
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14